


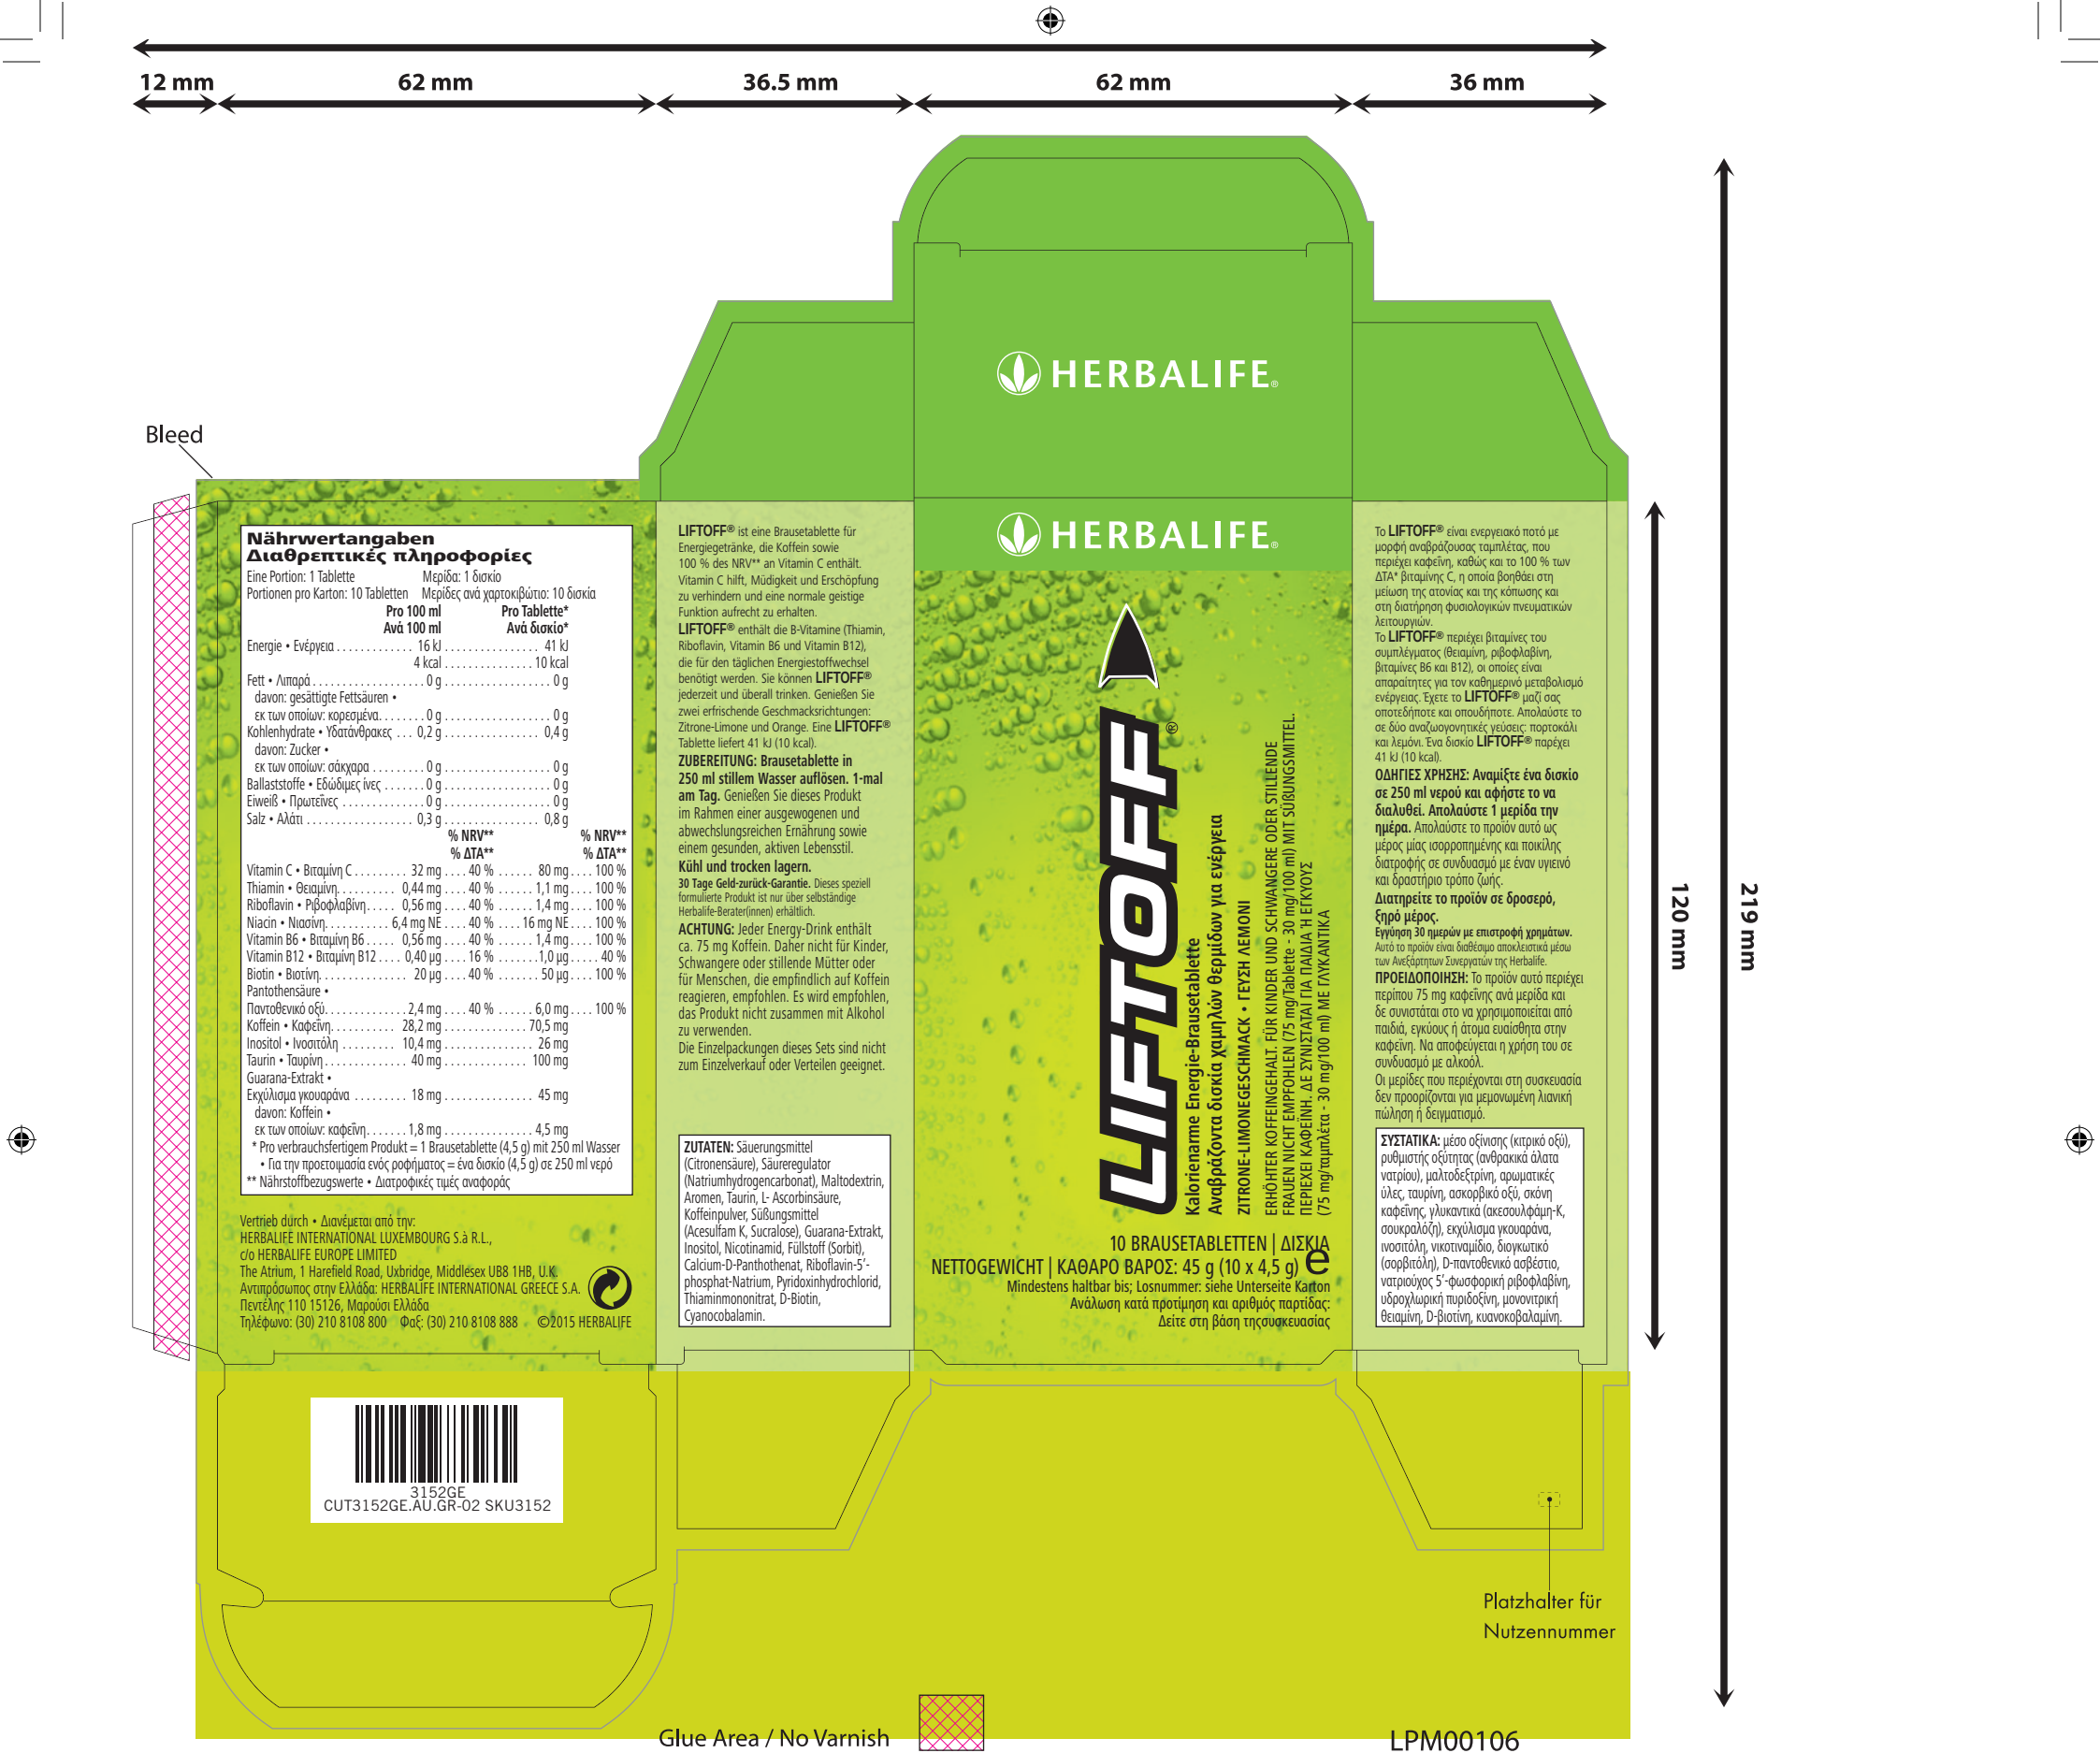

Korrekturvorlage-Nr. 1 Proof Copy No. / No Epreuve Darstellung zeigt Vorderseite Illustration shows front Illustration montre recto		Art.-Nr.: 00-00000 Article No.: / No Article:		KARLKNAUER Beeindruckend anders		D-77781 Biberach/Baden Tel. +49 7835 782-0 Fax. +49 7835 3598 www.karlknauer.de email@karlknauer.de		Datum / Zch.: 12.05.05 / li Date / Sign: Date / Signe:	
Kunde: GSK Client: / Client:		Auftr.-Nr.: 000000-00 Order No.: / No Commande:		Größe: 62 x 36,5 x 120 mm Size: / Dimension:		Druckfarben: Printing colours: Couleurs d'impression:		Rasterwinkel: Screen angle: Angle de trame:	
Konstruktions-Nr.: av16337 Construction No.: No Construction:		Zuschnitt: 219,0 x 208,5 mm Blank: Pose:		Faserlauf: Grain direction: Sens des fibres:		Cyan		☐ Druckfrei Approved for printing Bon-à-tirer	
Werkzeug-Nr.: 00-0-00 Tool-No.: No d'outil:		Material: GD2 Material: Matériau:		Sonderausführung: Special finishes: Finition spéciale:		Magenta		☐ Nach Korrektur druckfrei Released for printing after correction Bon-à-tirer après correction	
☐ Korrekturvorlage ist nicht farbverbindlich Proof copy is not obligatory for the colours Epreuve n'est pas obligatoire concernant les couleurs		☐ Korrekturvorlage ist farbverbindlich für CMYK Proof copy is obligatory for CMYK Epreuve est obligatoire pour gammes		Yellow		Black		☐ Neue Korrekturvorlage New proof required Nouvelle épreuve	
								Datum / Unterschrift: Date / Signature: Date / Signature:	

01-00154